


**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
INAPA**

**LINEA DE IMPULSION DESDE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 125 LPS HASTA DEPOSITO REGULADOR DE 1500 M3 DEL ACUEDUCTO MULTIPLE  
VILLA RIVAS  
CPS-023-2014**

**OFERENTE: ING. ANGEL CARLOS SCHIFFINO PERALTA**

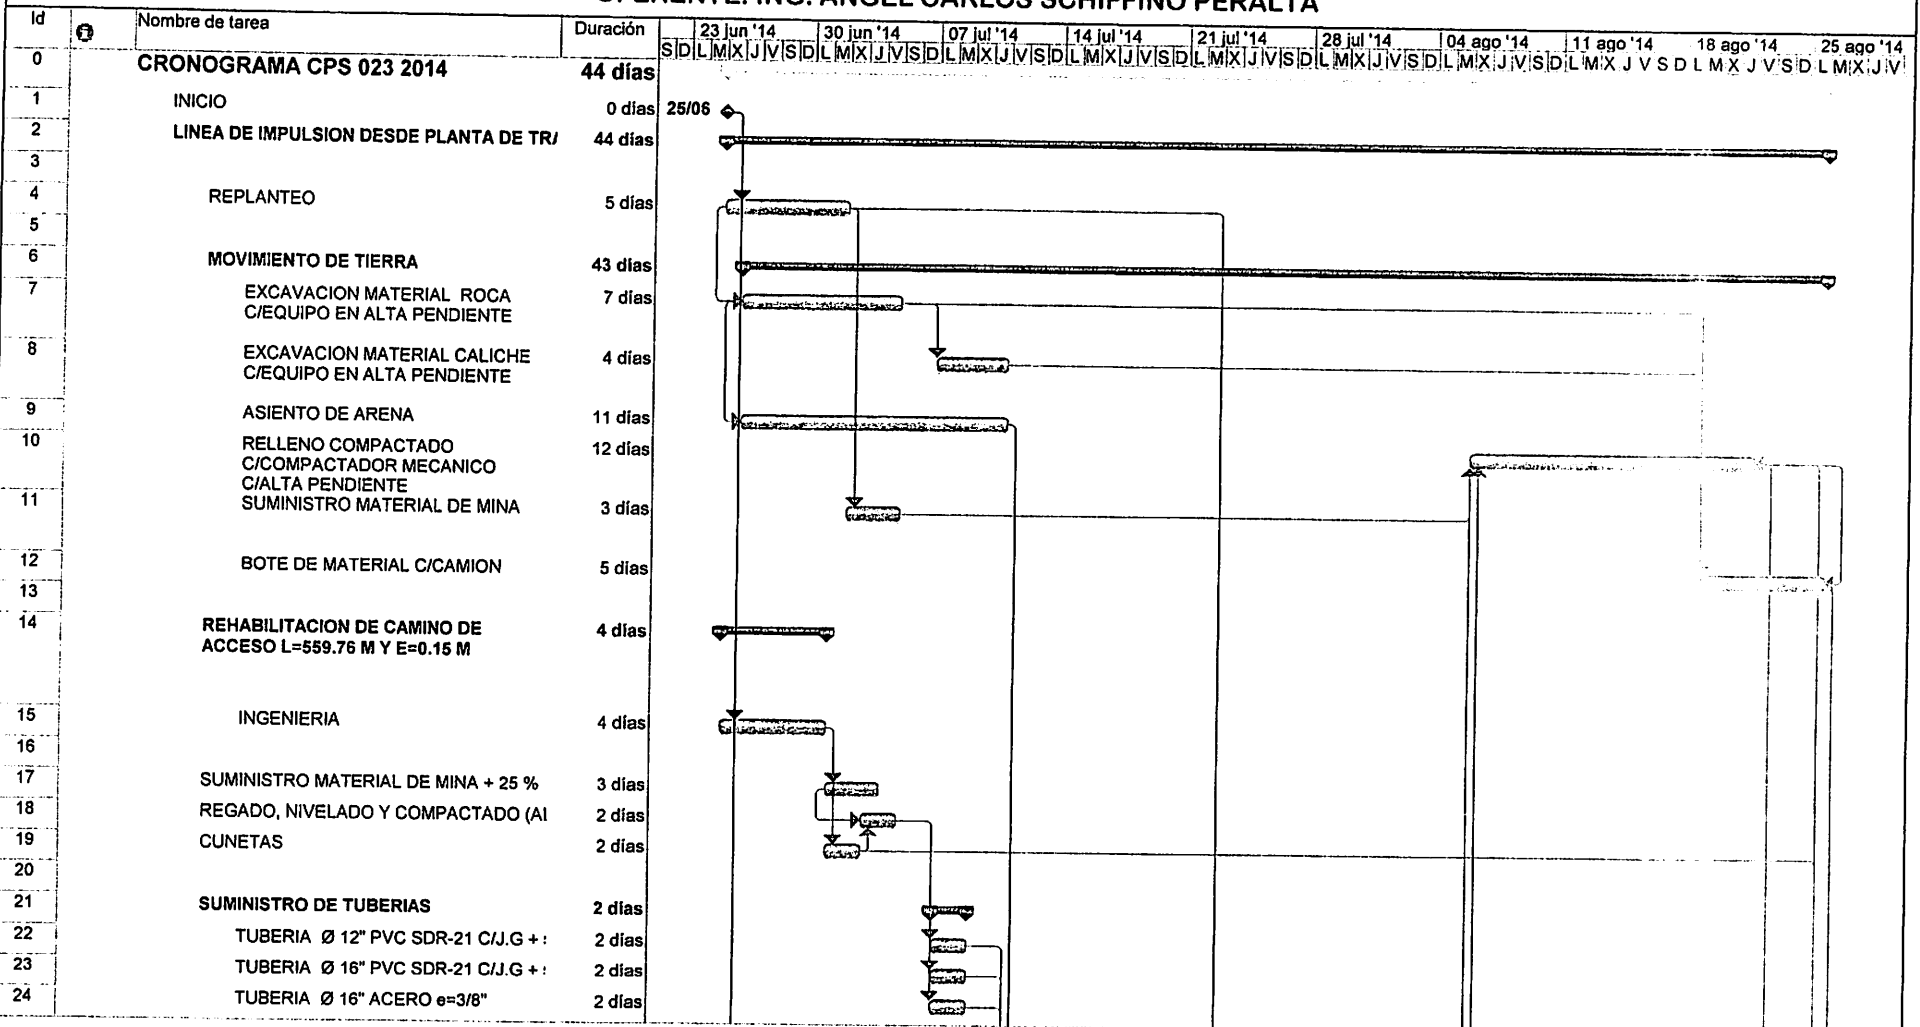

*Angel*

Tarea	[Barra resumida]	Resumen	[Barra resumida]	Progreso resumido	[Barra resumida]	Agrupar por síntesis	[Barra resumida]
Tarea crítica	[Barra crítica resumida]	Tarea resumida	[Barra resumida]	División	[Barra resumida]	Fecha límite	[Barra resumida]
Progreso	[Barra resumida]	Tarea crítica resumida	[Barra resumida]	Tareas externas	[Barra resumida]		
Hito	[Hito]	Hito resumido	[Hito resumido]	Resumen del proyecto	[Barra resumida]		






# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS INAPA

**LINEA DE IMPULSION DESDE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 125 LPS HASTA DEPOSITO REGULADOR DE 1500 M3 DEL ACUEDUCTO MULTIPLE  
VILLA RIVAS  
CPS-023-2014**

**OFERENTE: ING. ANGEL CARLOS SCHIFFINO PERALTA**

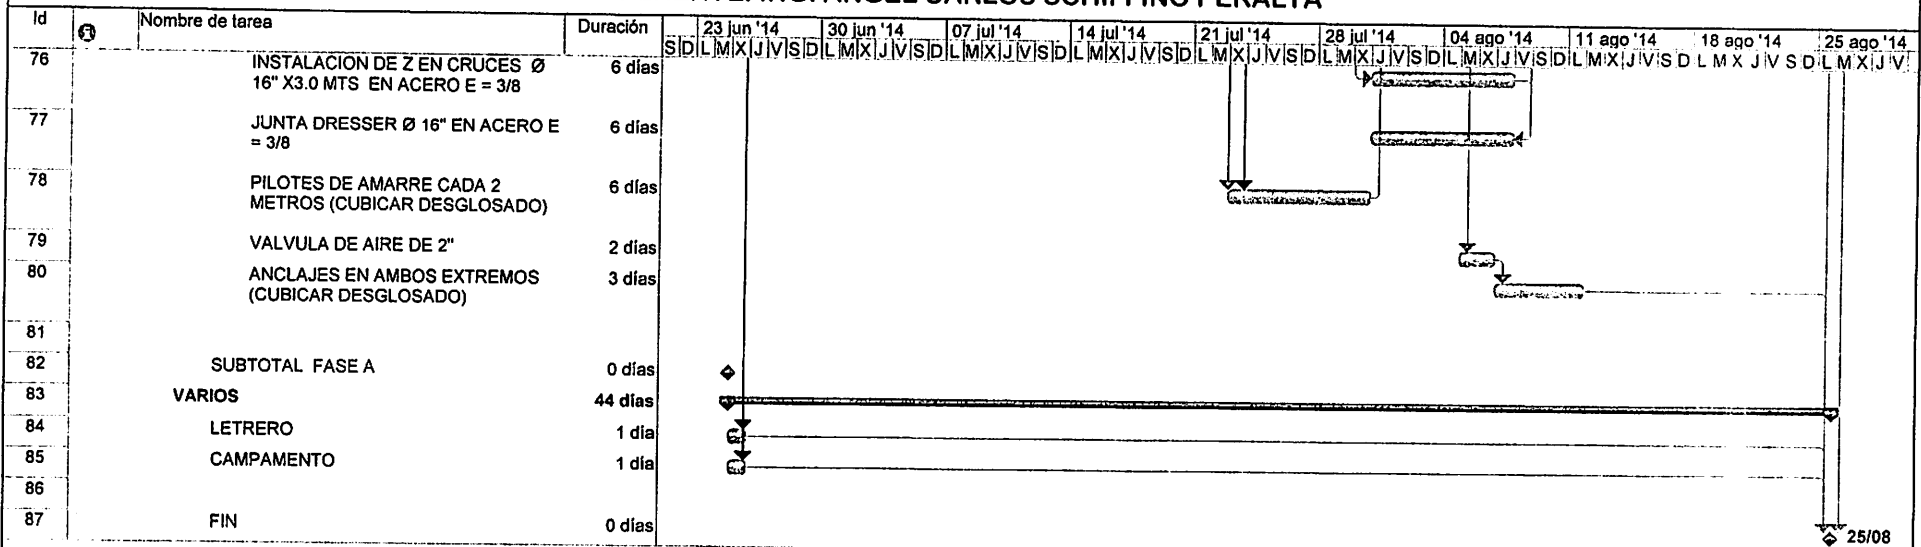

Peralta S.

Tarea		Resumen		Progreso resumido		Agrupar por síntesis	
Tarea crítica		Tarea resumida		División		Fecha límite	
Progreso		Tarea crítica resumida		Tareas externas			
Hito	◆	Hito resumido	◇	Resumen del proyecto			